


110-kV-Hochspannungsfreileitung Brauweiler – Reisholz (Bl. 0012)
Demontage Maste Nr. 119 - 122

Schemazeichnung Mast Nr. 119, Bl. 0012

**Anlage 3
Blatt 1**

**vorhandener
110-kV-Abspannmast
Masttyp A11**

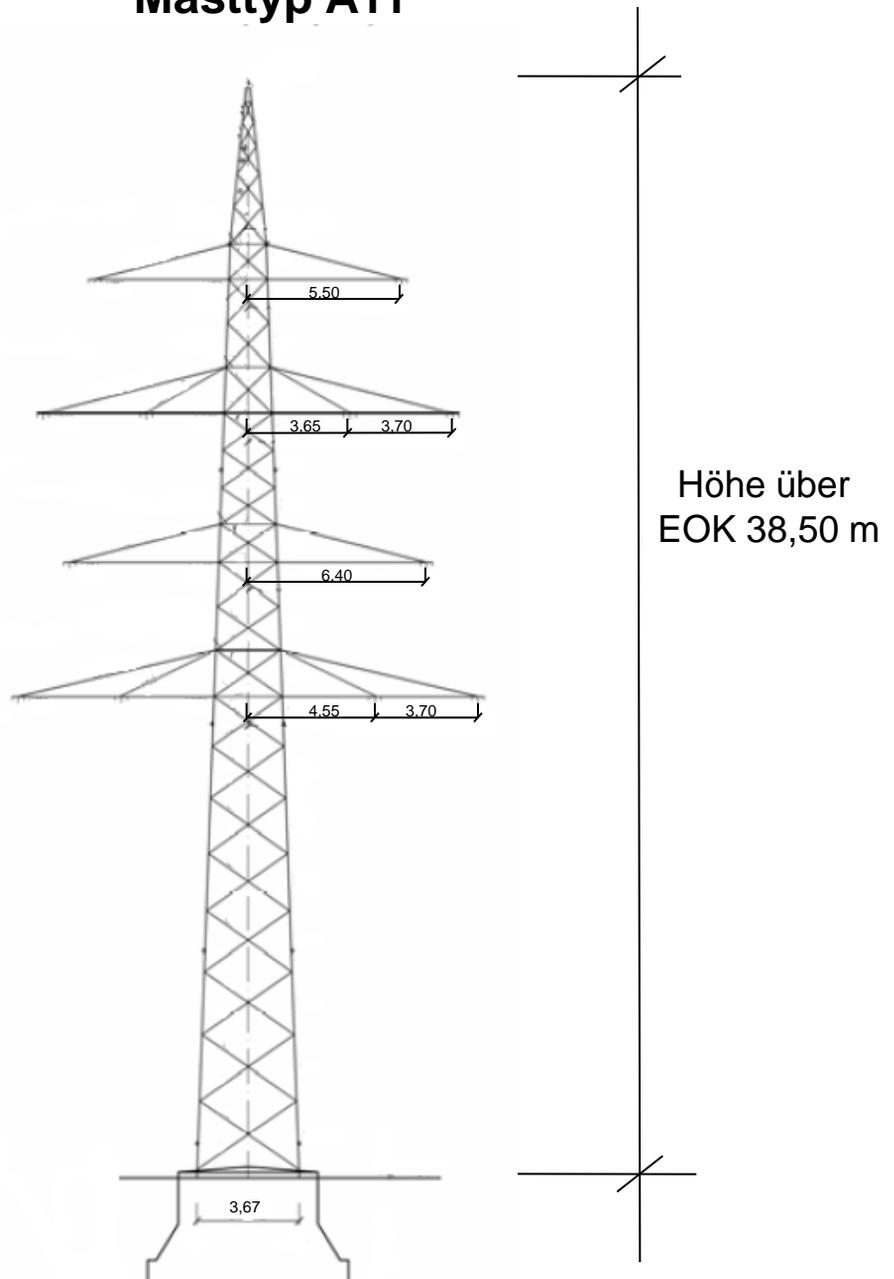


Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Meter

110-kV-Hochspannungsfreileitung Brauweiler – Reisholz (Bl. 0012)
Demontage Maste Nr. 119 - 122

Schemazeichnung Mast Nr. 120, Bl. 0012

**Anlage 3
Blatt 2**

**vorhandener
110-kV-Abspannmast
Masttyp A11**

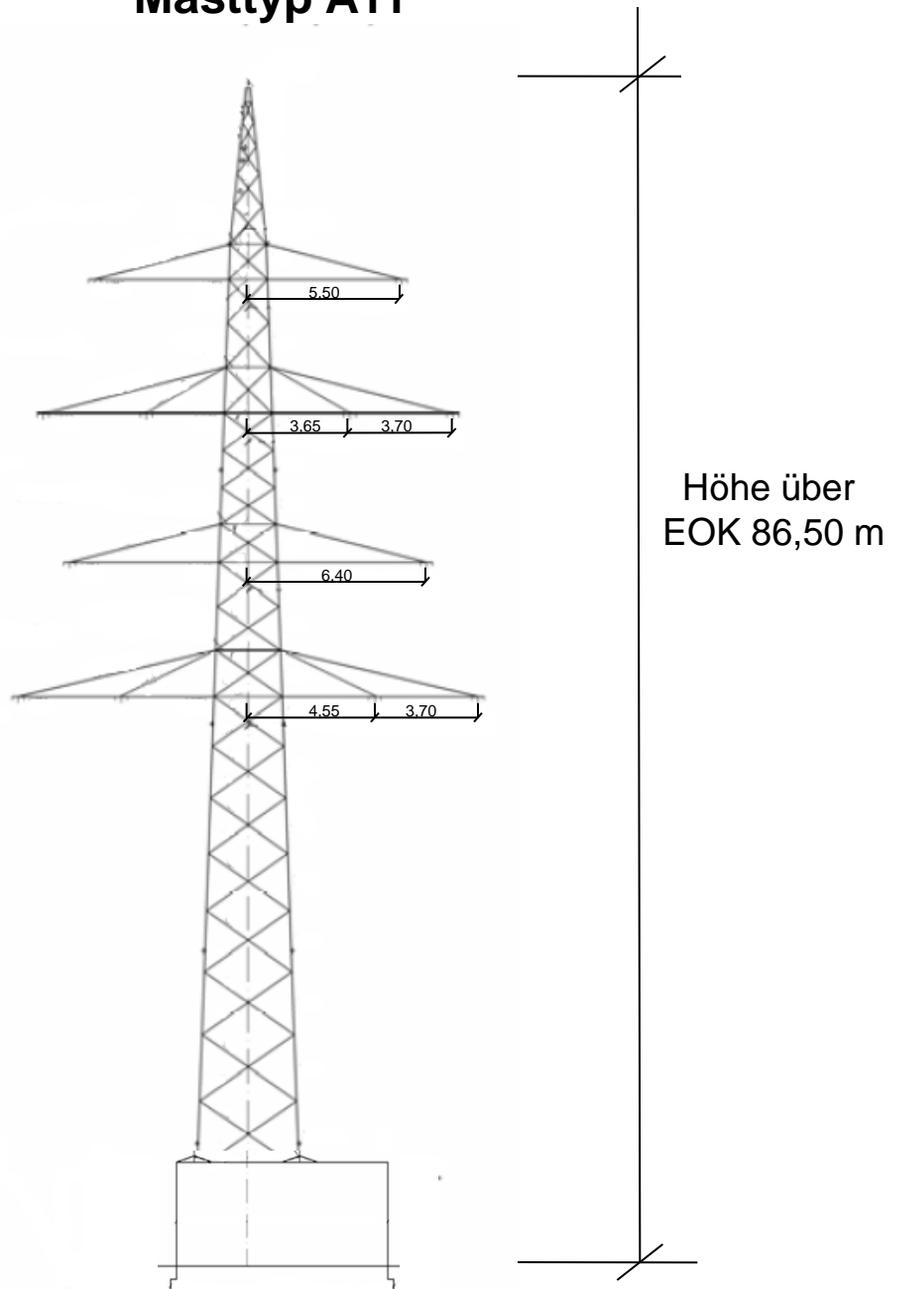

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Meter