

110-kV-Hochspannungsfreileitung Brauweiler - Reisholz (Bl. 0012)


Demontage Mast Nr. 119 - 122

Schemazeichnung der Fundamente

Anlage 5

Blatt 1

Blockfundament Mast Nr. 119

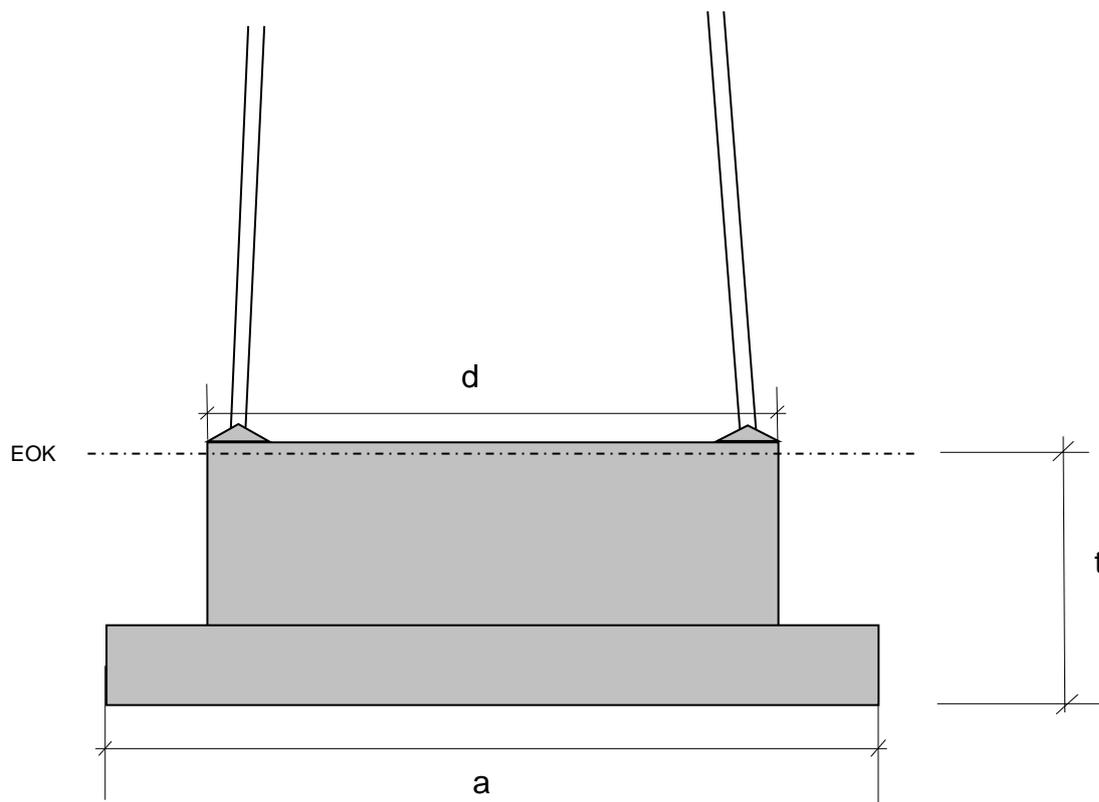

- a Abstand der Außenkanten des Blocks
- d Abstand der Außenkanten des sichtbaren Blocks
- t Gründungstiefe des Fundaments
- EOK Erdoberkante

110-kV-Hochspannungsfreileitung Brauweiler - Reisholz (Bl. 0012)

Demontage Mast Nr. 119 - 122


Schemazeichnung der Fundamente

Anlage 5

Blatt 2

Sonderform Mast Nr. 120

Draufsicht

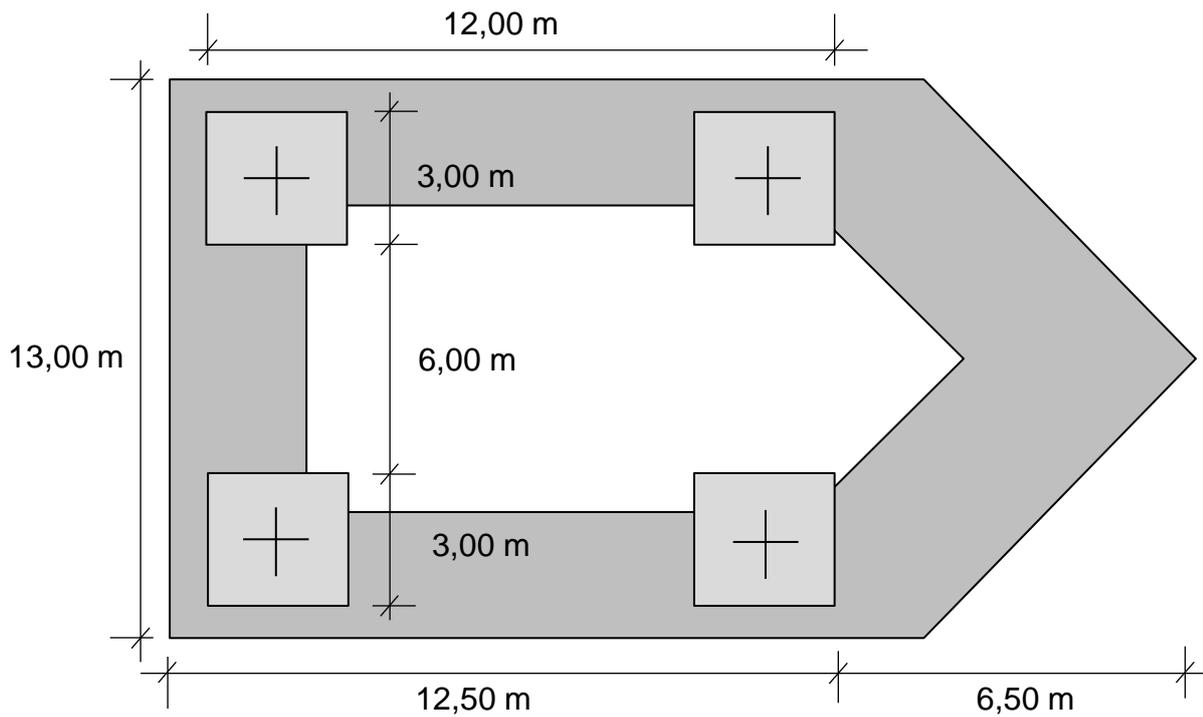

Schnitt

